



MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn:

Ze dne:

Číslo jednací: MUB/OŽP-13222/2025 ves

Spisová zn.: OŽP-14070/2024-ves

Počet listů/příloh: 1/2

Město Bučovice



Doporučeně


Vyřizuje: Ing. Věra Veselá
Telefon/mobil: 517 324 451
E-mail: vesela@bucovice.cz

dle rozdělovníku

Datum: 14.04.2025

V příloze Vám zasílám:

- 1) **Schválený kanalizační řád veřejné kanalizace obce Nemochovice – zpracovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Ing. Alena Hanulíková, prosinec 2024 (2 x), s platností do 07.03.2027.**
- 2) **rozhodnutí č. j. MUB/OŽP-6494/2025 ves ze dne 18.02.2025, s doložkou nabytí právní moci ke dni 07.03.2025.**

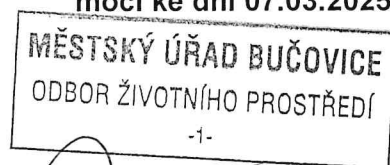

Ing. Věra Veselá
oprávněná úřední osoba

2 přílohy dle textu

Rozdělovník

Spis OŽP-14070/2024-ves

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 68201 Vyškov 1





MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn:

Ze dne:

Číslo jednací: MUB/OŽP-6494/2025 ves

Spisová zn.: OŽP-14070/2024-ves

Počet listů/příloh: 2/0



mubuvp25v002ek

DS

Vyřizuje: Ing. Věra Veselá

Telefon/mobil: 517 324 451

E-mail: vesela@bucovice.cz

Datum: 18.02.2025

dle rozdělovníku



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 7.3.2025

Městský úřad v Bučovicích
dne 8.2.2025 podpis

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

žadateli – účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

I.

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Nemochovice,

ve vlastnictví a provozování Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyško.

IČME KANALIZACE: 6205-703176-49454887-3/1

Zpracovatel kanalizačního řádu:

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Ing. Alena Hanulíková, prosinec 2024.

Kanalizační řád se schvaluje **na dobu 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí** (přibližně do 02/2027).

II.

stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:



- 1) Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen nový kanalizační řád.
- 2) Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
- 3) Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
- 4) Schválený kanalizační řád je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Podáním ze dne 17.12.2024, s doplněním dne 19.12.2024 společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, vodoprávní úřad odboru životního prostředí MěÚ Bučovice o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace v obci Nemochovice, v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě v obci Nemochovice. Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod povoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě a stav vodního toku, do kterého je tato kanalizace zaústěna.

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě: 6205-703176-49454887-3/1.

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, do které jsou zaústěny dešťové uliční vpustě, dešťové střešní svody a přepady ze septiků. Je situována po obou stranách návsi s kostelem a dále ve všech ulicích. Celková délka kanalizace je 3 147 m, profily potrubí DN 300–800 mm. Dotčený vodní tok Nemochovický potok, ČHP 4-15-03-0350, správce toku Povodí Moravy, s. p. Brno. Kanalizace má do Nemochovického potoka 5 výústí, kde jsou zároveň odběrná místa vzorků. Na kanalizaci je napojeno cca 200 obyvatel obce. V obci nejsou v současné době produkovány technologické odpadní vody. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu a z domovních studní. V současné době probíhá v obci výstavba mechanicko-biologické čov a splaškové kanalizace. Spuštění zkušebního provozu je předpokládáno v roce 2025.

Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě rozhodnutí k nakládání s vodami a v souladu s ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad uznal žádost o schválení kanalizačního řádu za způsobilou k projednání a vydal rozhodnutí bez zbytečného odkladu v souladu s ust. § 71 odst. 1 správního řádu, neboť žádosti vyhověl. Platnost kanalizačního řádu byla stanovena na dobu 2 let, neboť v současné době probíhá dokončování oddílné splaškové kanalizace v obci a mechanicko-biologické čov a předpokládá se přepojení obyvatel na splaškovou kanalizaci s centrálním čištěním.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Žádost o schválení kanalizačního řádu Nemochovice ze dne 17.12.2024 (elektronicky);
- Žádost o schválení kanalizačního řádu Nemochovice ze dne 19.12.2024 (v listinné formě) včetně 3 x paré Kanalizačního řádu Nemochovice – zpracovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Ing. Alena Hanulíková, prosinec 2024 (v listinné podobě);
- Kopie rozhodnutí, které vydal MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Nemochovice do vod povrchových (volné výústě) dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pod č. j. MUB/OŽP-41343/2020 ves ze dne 13.11.2020.

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu správního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Na základě těchto skutečností a po provedeném správním řízení mohl vodoprávní úřad rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu v Bučovicích, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MÚ Bučovice, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Věra Veselá
oprávněná úřední osoba



Příloha pro žadatele:

– Schválený kanalizační řád – *(po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)*


Rozdělovník

Spis OŽP-14070/2024-ves

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č.p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

Obec Nemochovice, Nemochovice č.p. 132, 683 33 Nesovice

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

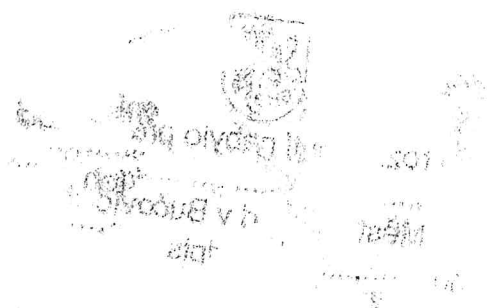

BRIEFING



KANALIZAČNÍ ŘÁD

NEMOCHOVICE

(podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)



SCHEMATA ROZVODNÝM MĚÚ
E. J. MUBIČEK - 6498/2025 vs
S PLATNOSTÍ DO 7.3.2027
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
18.2.2025

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 18
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 13, 682 01 Vyškov

prosinec 2024

OBSAH

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	5
2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	6
2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	6
2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	7
3. POPIS ÚZEMÍ	7
3.1. CHARAKTER LOKALITY	7
3.2. CHARAKTER ODPADNÍCH VOD	7
4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ	7
4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE	7
5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU	8
6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI	8
7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE	10
8. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD	10
9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH	11
10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD	11
10.1. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD	11
10.1.1. Kontrolní vzorky	12
10.1.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod	12
10.2. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	13
11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM	15
12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	16

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Název obce a příslušné stokové sítě:

NEMOCHOVICE

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

6205-703176-49454587-3/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do Nemochovického potoka.

Vlastník kanalizace: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Identifikační číslo (IČ): 49454587

Sídlo: Brněnská 13, 682 01 Vyškov

Provozovatel kanalizace: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Identifikační číslo (IČ): 49454587

Sídlo: Brněnská 13, 682 01 Vyškov

Zpracovatel kanalizačního řádu: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Alena Hanulíková

Schválil: Ing. Karel Hájek

Datum: Prosinec 2024

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění rozhodnutím vodoprávního úřadu

č. j. ze dne

.....
razítko a podpis
(schvalující vodoprávní úřad)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

2.1. VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- a) Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace vlastníky pozemků nebo staveb připojených na kanalizaci a produkujících odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, 33 a 34 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění.
- b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace.
- c) Nově smí vlastník, popř. provozovatel kanalizace povolit připojení na tuto kanalizaci pouze stavbám a zařízením, u nichž vznikající odpadní splaškové vody jsou předčištěné. Předčištěné odpadní vody mohou být do kanalizace vypouštěny pouze na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu (§18 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění). Při stanovování podmínek povolení pro vypouštění odpadních vod je úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování vod (např. instalace malé domovní čistírny). Jako čistící zařízení není dovoleno instalovat septiky ani podobné jímky s přepadem.
- d) V případě, že odběratel produkuje jiné než splaškové vody (odpadní vody z výrobního procesu), smí být do veřejné kanalizace napojen jen v případě, že produkované odpadní vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě překročení stanovené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. (§18 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).
- e) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- f) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
- g) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
- h) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2. CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Nemochovice tak, aby zejména:

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
- c) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- d) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

3. POPIS ÚZEMÍ

3.1. CHARAKTER LOKALITY

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace v obci Nemochovice je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Kanalizační síť je jednotná převážně z hrdlových betonových trub.

Jsou do ní zaústěny dešťové uliční vpustě, dešťové střešní svody a přepady ze septiků. Je situovaná po obou stranách návsi s kostelem a dále ve všech ulicích. Do kanalizace v západní části do řadu „A3“ napojeno výpustné potrubí z rybníka a do řadu „A4“ a „A“ otevřený příkop. Koryto Nemochovického potoka je částečně uzavřené do rámových prefabrikátů typu „Beneš“ profilu 2000/1 500/1 000 mm. Splaškové vody od stávajících odběratelů jsou likvidovány v žumpách nebo septicích s přepadem do kanalizace.

3.2. CHARAKTER ODPADNÍCH VOD

Obyvatelstvo:

V obci žije cca 277 obyvatel. Na kanalizaci je napojeno cca 200 obyvatel obce. Nárůst obyvatel se nepředpokládá.

Průmysl a zemědělství:

Zemědělské družstvo – chov koní. Odpady jsou spolu se splašky vyváženy na pole.

Včelařská stanice s výrobou perníku

Občanská vybavenost a služby:

Mateřská škola, knihovna, prodejna smíšeného zboží, obecní hostinec, fitness centrum.

V obci nejsou v současné době produkovány technologické odpadní vody.

Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu a z domovních studní.

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

V obci je vybudována jednotná kanalizace. Jsou do ní zaústěny dešťové uliční vpustě, dešťové střešní svody a přepady ze septiků. Kanalizace má do Nemochovického potoka vyústěno 5 výústí, kde jsou zároveň odběrná místa vzorků. Výúst VO1A(OM2) je hlavní výústí, kterou je vypouštěno cca 50% odpadních vod. Je do ní zaústěn přepad z rybníka nad obcí. Výústě VO1B(OM1), VO1D(OM3), VO2B(OM4) a VO1H(OM5) odvádí stejným poměrem zbylých cca 50% odpadních vod z obce. Odpadní vody jsou do vodoteče odváděny gravitačně.

Celková délka kanalizace je 3 147 m. Profily kanalizačního potrubí jsou DN 800, DN 600, DN 500, DN 400 a DN 300 a je provedeno převážně z betonu.

5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Název recipientu: Nemochovický potok
Číslo hydrologického profilu: 4 – 15 – 03 - 035
Q355: 0,5 l/s
Kvalita : BSK₅ = 6,2 mg/l
CHSK_{Cr} = 32,0 mg/l
NL = 15,0 mg/l
Správce toku : Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách, v platném znění, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	11. cín
2. měď	12. baryum
3. nikl	13. berylium
4. chrom	14. bor
5. olovo	15. uran
6. selen	16. vanad
7. arzen	17. kobalt
8. antimon	18. thalium
9. molybden	19. telur
10. titan	20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Minerální oleje nepersistentní a uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

C. Další zvlášť vyjmenované látky (dle svého charakteru mohou patřit do přehledu dle odst. B.):

1. Látky radioaktivní.
2. Látky infekční a karcinogenní.
3. Jedy, žiraviny, výbušniny, pesticidy.
4. Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi, např. nerozpuštěné, emulgované a rozpuštěné lehké kapaliny jako benzín, topný olej, mazací oleje, líh, barvy, laky, fenoly a karbidy, které tvoří acetylén.
5. Biologicky nerozložitelné tenzidy.
6. Zeminy a tuhé odpady (též i v rozmělněném stavu), např. smetí, odpadky, suť, sklo, kal, popel, vlákna, matoliny, fermentační kaly, lihovarnické výpalky, zbytky s obsahem kvasinek, syrovátka, latexy, zbytky kůží, štětiny, odpady z jatek a kafilérií.
7. Neutralizační kaly.
8. Chladicí vody, důlní vody a vody s vyšší koncentrací solí.
9. Oleje a tuky.
10. Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod.
11. Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV.
12. Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky např. tvrdnoucí látky jako cement, vápno, vápenné mléko, sádra, omítka, bramborové škroby, syntetické pryskyřice, živice (asfalt, dehet).
13. Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě.
14. Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou (odpady z drtičů); tento druh odpadu je nutné likvidovat společně s komunálním odpadem*.
15. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty, zvířecí fekálie, např. hnojůvka, močůvka.
16. Kaly ze žump a septiků.

Poznámka:

** Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění, zejména vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický, kompostovatelný, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, zejména zákonem č. 223/2015 Sb. Takový pevný odpad není běžnou součástí*

komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toku.

7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v níže uvedené míře znečištění.

Ukazatel (symbol)	mg/l (v 2 hodinovém (směsném) vzorku)
tenzidy aniontové (PAL-A)	10
tenzidy aniontové (PAL-A) pro komerční prádelny	35
fenoly jednosytné (FN 1)	10
AOX (AOX)	0,05
rtuť (Hg)	0,05
měď (Cu)	0,2
nikl (Ni)	0,1
chrom celkový (Cr)	0,3
olovo (Pb)	0,1
arsen (As)	0,1
zinek (Zn)	0,5
kadmium (Cd)	0,1
rozpuštěné anorg. soli (RAS)	1 200
kyanidy celkové (CN-)	0,2
extrahovatelné látky (EL)	75
C10 – C40	10
reakce vody (pH)	6,0 - 9,0
teplota (T)	40 °C
biochemická spotřeba kyslíku (BSK ₅)	300
chemická spotřeba kyslíku CHSK _(Cr)	600
nerozpuštěné látky (NL 105)	300
dusík amoniakální (N-NH ₄ ⁺)	70
dusík celkový (N _{celk.})	90
fosfor celkový (P _{celk.})	15

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném, znění).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

8. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Způsob zjišťování množství odpadních a srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace se stanoví podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vždy uveden ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem kanalizace a odběratelem.

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude zjišťována z údajů stočného.

9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na:

- Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. – poruchy: 800 137 239

Dále:

- Obecní úřad Nemochovice, tel. 517 369 821
- MÚ Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, telefon: 517 324 451
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4 Brno, pracoviště Vyškov, telefon: 516 777 511
- Hasičský záchranný sbor Vyškov, telefon: 150
- Záchranná služba, telefon: 155
- Policie České republiky, telefon: 158
- Povodí Moravy, s. p., povodňová a havarijní pohotovost: 541 211 737

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

10. KONTROLA ODPADNÍCH VOD

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a § 9 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

10.1. ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD

V obci se nenachází žádní pravidelně sledovaní odběratelé.

Kontrola odběratelů provozovatelem bude prováděna namátkově a při výskytu havárie. Vzorky při kontrole budou odebírány 2hodinové směsné. Odběr a rozbor vzorků musí provádět akreditovaná laboratoř.

Rozbor bude prováděn na tyto druhy znečištění:

- BSK₅
- CHSK
- NL

Případně budou provedeny rozborů na další ukazatele znečištění dle druhu vypouštěných odpadních vod.

10.1.1. Kontrolní vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. zajistí odběr a vyhodnocení vzorků vypouštěných odpadních vod dle platného vodoprávního povolení. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Kontrola se provádí namátkově nebo v případě havárie.

10.1.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí podmínky stanovené rozhodnutím MÚ Bučovice č. j. MUB/OŽP-2939/2015 ves ze dne 6. 2. 2015. V případě vydání nového rozhodnutí, bude toto přiloženo ke Kanalizačnímu řádu.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

Výúst	Q max. (l/s)	Q max. (m ³ /měsíc)	Q max. (m ³ /rok)
VO1B (OM1)	1	262	3100
VO1A (OM2)	1	525	6300
VO1D (OM3)	1	262	3100
VO2B (OM4)	1	262	3100
VO1H (OM5)	1	262	3100

Povolené znečištění vypouštěných odpadních vod:

Výúst	BSK ₅ (p/m)	CHSK _{Cr} (p/m)	NL (p/m)
VO1B (OM1)	190/300	400/600	180/260
VO1A (OM2)	190/300	400/600	180/260
VO1D (OM3)	190/300	400/600	180/260
VO2B (OM4)	190/300	400/600	180/260
VO1H (OM5)	190/300	400/600	180/260

- 1) Vzorky budou odebrány ze všech výustí.
 - 2) Míra znečištění bude sledována 4x ročně.
 - 3) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
 - 4) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
 - 5) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný.
- Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu Mze č. j. 10532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (Čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny v bodě 10.2.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

10.2. PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění jsou shodné s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, v platném znění, kterým se provádí vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

Ukazatel znečištění	Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění
CHSK _{Cr}	ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK _{Cr}) - Metoda ve zkumavkách
	ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
RAS	ČSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken
NL	ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
P _{celk}	ČSN EN ISO 6878 (75 7465), čl. 7 a čl. 8, Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným
	ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
	ČSN EN ISO 15681-1 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)
	ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
	ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci
	ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 1: Manuální spektrometrická metoda
	ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
	ČSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod - Stanovení amonných iontů -

	Potenciometrická metoda ČSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných kationtů Li^+ , Na^+ , NH_4^+ , K^+ , Mn^{2+} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Sr^{2+} a Ba^{2+} chromatografií iontů - Metoda pro vody a odpadní vody
N_{anorg}	$(\text{N-NH}_4^+) + (\text{N-NO}_2^-) + (\text{N-NO}_3^-)$
N-NO₂⁻	ČSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
	ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
N-NO₃⁻	ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí
	ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů
	ČSN 75 7455 Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
AOX	ČSN EN ISO 9562 (75 7531) Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
	TNI 75 7531 (75 7531) Kvalita vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Hg	ČSN EN ISO 12846 (75 7439) Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj
	ČSN 75 7440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií
	ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové fluorescenční spektrometrie
Cd	ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií
	ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
	ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie
	ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
	ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Kvalita vod - Použití hmotnostní spektrometrie

	s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
--	--

Podrobnosti k uvedeným normám:

1) U stanovení fosforu podle ČSN EN ISO 6878 je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN ISO 6878 čl. 7 nebo podle ČSN EN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN ISO 6878 čl. 8 nebo podle TNV 75 7466.

2) U stanovení amoniakálního dusíku je odměrná metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda podle ČSN ISO 7150-1 pro nižší koncentrace. Před spektrometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze snížit rušivé vlivy filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664.

3) U stanovení dusitanového a dusičnanového dusíku podle ČSN EN ISO 10304-1 se vzorek před analýzou filtruje filtrem o střední velikosti pórů 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze použít i před stanovením podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395.

4) U stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů je možné použití TNI 75 7531 pouze v případě vysokého obsahu chloridů ve vzorku odpadní vody, kdy zároveň není možné použít k eliminaci rušivých vlivů ředění vzorku odpadní vody podle ČSN EN ISO 9562. Použití postupu TNI 75 7531 musí schválit pro konkrétní případ správce poplatku. Stejným postupem musí být prováděna i analýza vzorku odpadní vody kontrolní laboratoří.

5) U stanovení kadmia je metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) vhodná pro stanovení vyšších koncentrací, metody AAS s grafitovou kyvetou, ICP-OES a ICP-MS jsou vhodné pro stanovení nižších koncentrací. ČSN EN ISO 5961 obsahuje dvě metody AAS, plamenovou i s grafitovou kyvetou.

6) Mez stanovitelnosti má laboratoř stanovenou při validaci metody. Pro účely stanovení poplatků se rozborů zpoplatněných znečišťujících látek s výsledkem pod mezí stanovitelnosti považují za rovné nule.

11. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a příslušný vodoprávní úřad.

12. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU


Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.


Vypracoval: Ing. Alena Hanulíková, prosinec 2024

Výkresová část

Kanalizační řád Nemochovice, příloha 1
Situace širších vztahů

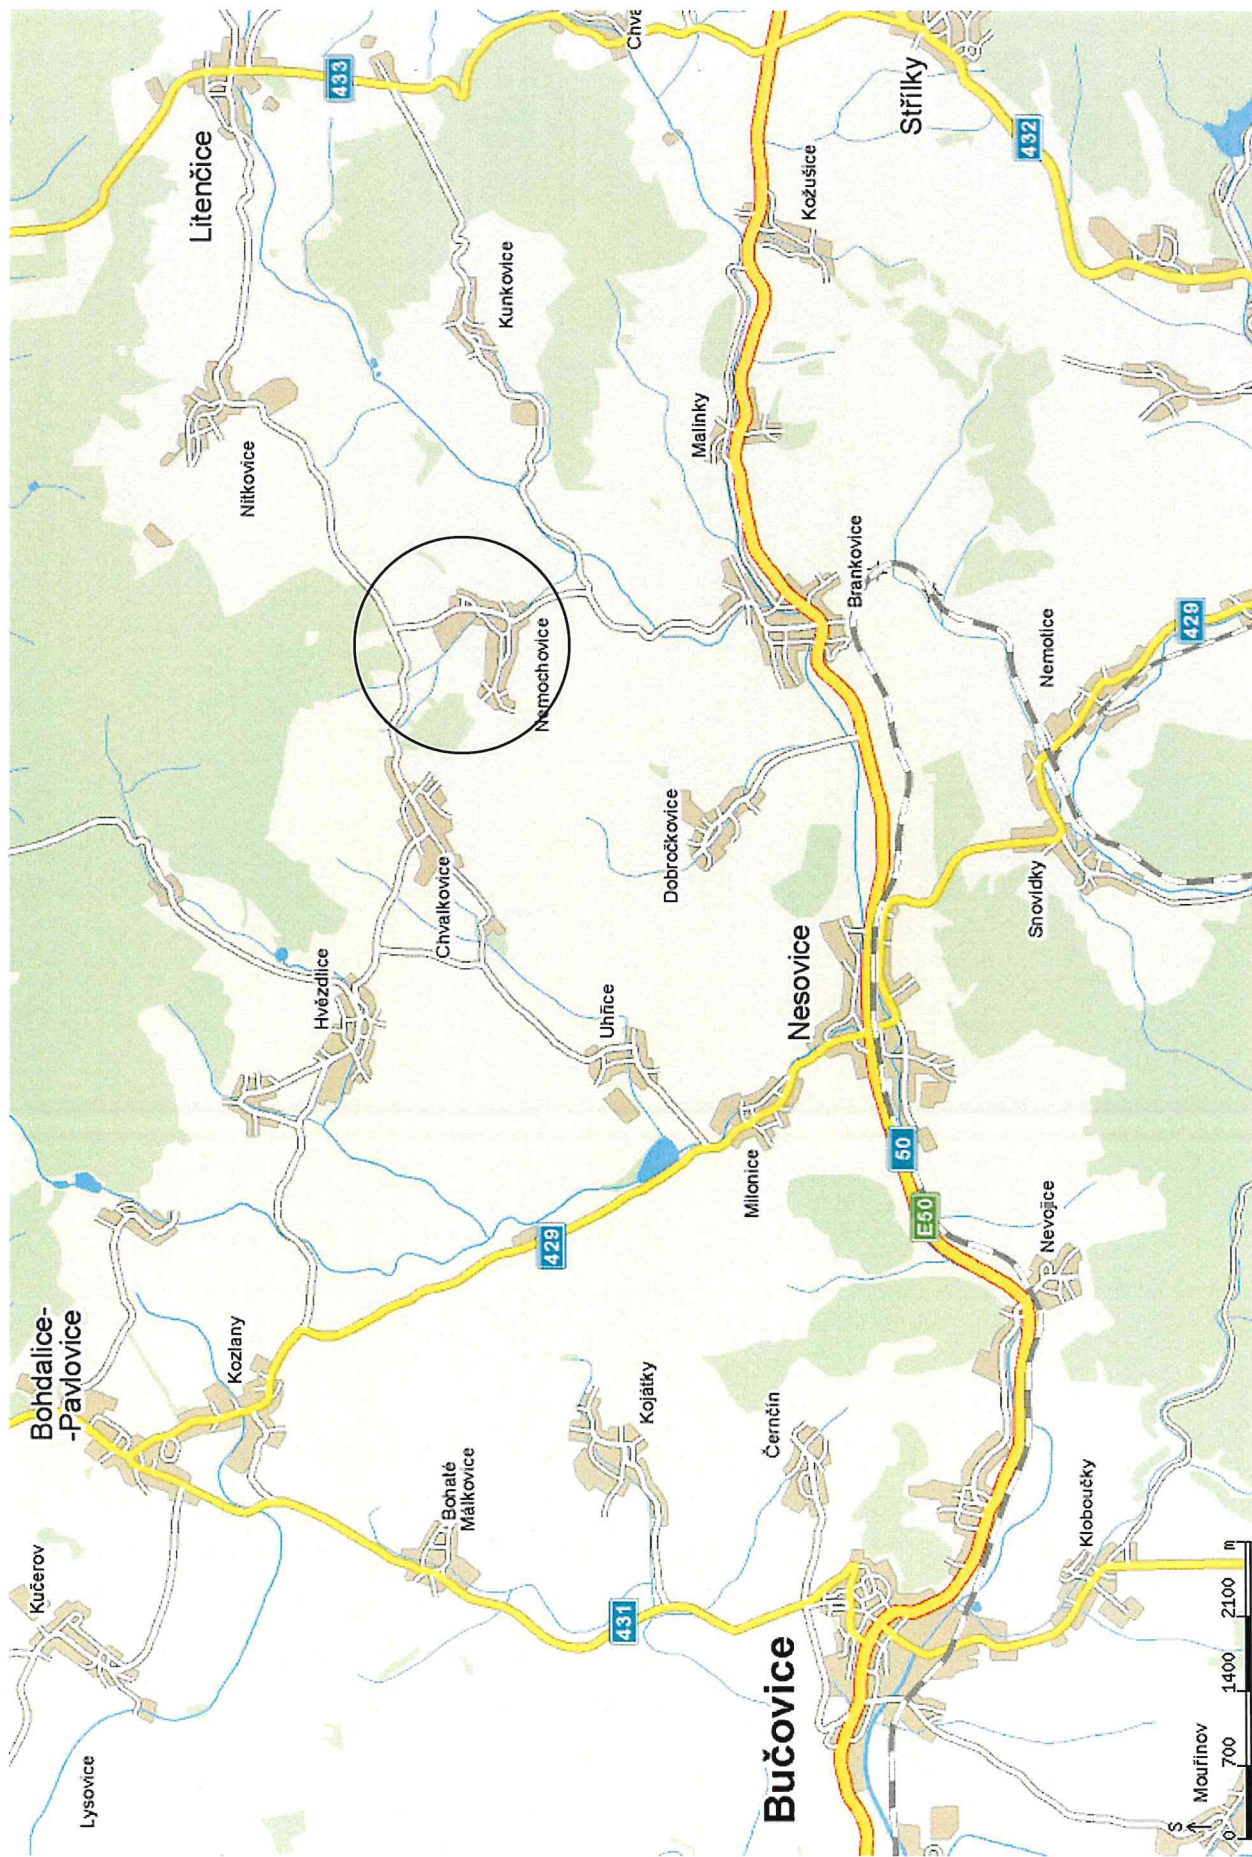

Kanalizační řád Nemochovice, Příloha 1
Schéma kanalizace

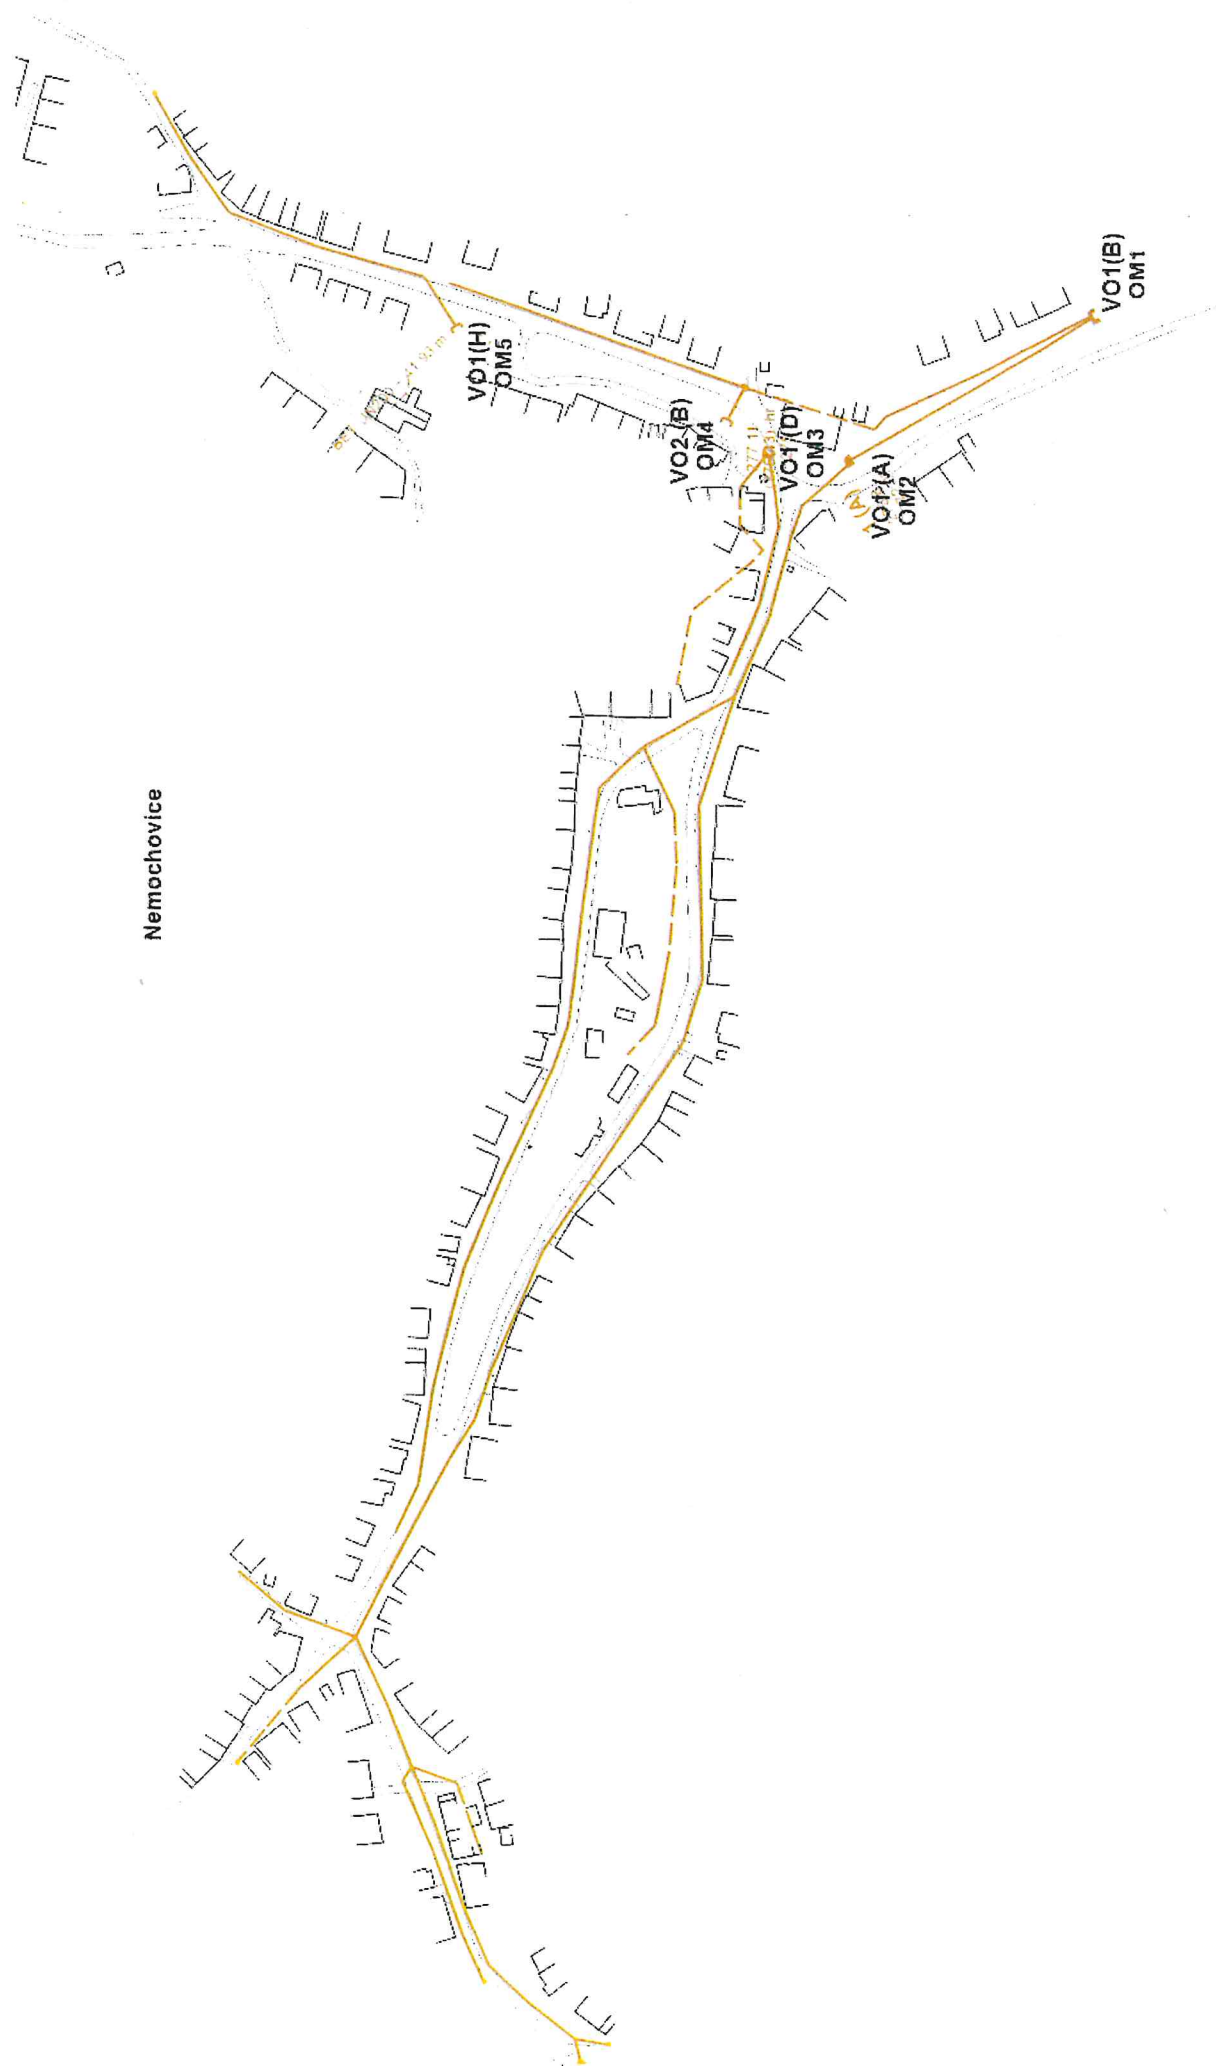

Dokladová část



MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

Město Bučovice



Váš dopis zn:

Ze dne:

Číslo jednací: MUB/OŽP-41343/2020 ves

Spisová zn.: OŽP-10870/2020-ves

Počet listů/příloh: 3/0

DS

Vyřizuje: Ing. Věra Veselá

Telefon/mobil: 517 324 451

E-mail: vesela@bucovice.cz

dle rozdělovníku

Datum: 13.11.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,

žadateli:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov,

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, v souladu s ust. § 9, 38 odst. 6, 14 vodního zákona, v souladu s vládním nařízením č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, **k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Nemochovice do vod povrchových** (5 výustí), a to do vodního toku Nemochovický potok (IDVT 10206437), ČHP 4-15-03-0350-0-00 – Litenčický potok, oblast povodí Dyje, vodní útvar Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetně (DYJ_0680), v kraji Jihomoravském, okrese Vyškov, obci Nemochovice, katastrálním území Nemochovice.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod:

nečištěné odpadní vody z jednotné kanalizace v obci Nemochovice

Druh recipientu:

vodní tok – Nemochovický potok

Související vodní díla:

stoková síť

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:

12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:

365

Velikost zdroje znečištění v EO:

285

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Orientační určení polohy, souřadnice X,Y:

VO1B: X = 1166652, Y = 559903 (p. č. 3123/9)

Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice



E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

VO1A: X = 1166515, Y = 559985 (p. č. 3131/3, 59/2)
 VO1D: X = 1166471, Y = 559979 (p. č. 3113, 3123/3)
 VO2B: X = 1166449, Y = 559961 (p. č. 3123/1)
 VO1H: X = 1166296, Y = 559910 (p. č. 3123/1)

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Výust'	Q prům. (l/s)	Q max. (l/s)	Q max. denní (m³/den)	Q max. měsíční (tis. m³/měs.)	Q roční (tis. m³/rok)
VO1B	0,1	1,0	8,73	0,262	3,100
VO1A	0,2	1,0	17,5	0,525	6,300
VO1D	0,1	1,0	8,73	0,262	3,100
VO2B	0,1	1,0	8,73	0,262	3,100
VO1H	0,1	1,0	8,73	0,262	3,100
Celkové množství vypouštěných odp. vod za rok v (tis. m³/rok)					18,700

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

Výust' VO	Max. množství m³/rok	Ukazatel	Koncentrace znečištění vypouštěných odpadních vod (mg/l)	
			„p“	„m“
1 B	6300	BSK ₅	100	200
		CHSK _{Cr}	200	350
		NL	100	200
1 A	3100	BSK ₅	100	200
		CHSK _{Cr}	200	350
		NL	100	200
1 D	3100	BSK ₅	100	200
		CHSK _{Cr}	200	350
		NL	100	200
2 B	3100	BSK ₅	100	200
		CHSK _{Cr}	200	350
		NL	100	200
1 H	3100	BSK ₅	100	200
		CHSK _{Cr}	200	350
		NL	100	200

„p“ přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod, které nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV č. 401/2015 Sb., v platném znění (1 ze 4 odebraných vzorků)

„m“ nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových

Bilanční hodnoty t/rok
 BSK₅ 1,87 t/rok
 CHSK-Cr 3,74 t/rok
 NL 1,87 t/rok

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v daném ukazateli a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty v daném ukazateli.

Časové omezení doby platnosti povolení: do doby zprovoznění ČOV Nemochovice, nejdéle však do 31.12.2025

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných OV	ANO
Počet kontrolních profilů	5
Četnost měření množství	1 x ročně
Způsob měření množství vody	přepočet dle vodného
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných OV	ANO
Počet kontrolních profilů	5
Četnost sledování:	4 x ročně
Typ vzorků	typ A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovují v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Povolení je vydáno na dobu určitou, a to **do doby zprovoznění obecní ČOV Nemochovice, nejdéle však do 31.12.2025.**
- 2) Veškeré změny týkající se množství a jakosti vypouštěných odpadních vod musí být projednány a povoleny vodoprávním úřadem.
- 3) Míra znečištění vypouštěných odpadních vod (rozbory odpadních vod) z veřejné kanalizace bude zjišťována v četnosti **4 x ročně, a to ze vzorku typu „A“** dvouhodinového směsného, získávaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut, a to na jednotlivých výustích. Stanovení míry znečištění bude prováděno pro výše stanovené limitované ukazatele.
- 4) Objem vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bude zjišťován přepočtem dle vodného.
- 5) Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku (po 3 měsících) a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, jako např. při přívalových deštích.
- 6) Výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, jednou ročně, **a to nejpozději do 31. ledna** roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a byl proveden rozbor vzorků odpadních vod, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
- 7) Odběry a rozbor vzorků bude znečišťovatel provádět prostřednictvím oprávněné laboratoře, uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a zemědělství ve svém Věstníku.
- 8) Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pozbývá platnosti rozhodnutí, které vydal MěÚ Bučovice, OŽP pod č. j. ŽP/VOD/563.2/10/OB ze dne 22.06.2010, ve znění rozhodnutí č. j. MUB/OŽP-2939/2015 ves ze dne 06.02.2015, ve znění rozhodnutí č. j. MUB/OŽP-5300/2020 ves ze dne 27.01.2020, s platností do 31.12.2020.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Odůvodnění

Podáním ze dne 04.09.2020 požádala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČ 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ, vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, spočívající ve vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v obci Nemochovice do vod povrchových, a to do vodního toku Nemochovický potok (IDVT 10206437), z 5 výustí jednotné veřejné kanalizace,

ČHP 4-15-03-0350-0-00 – Litenčický potok, oblast povodí Dyje, vodní útvar Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetně (DYJ_0680), v kraji Jihomoravském, okrese Vyškov, obci Nemochovice, katastrálním území Nemochovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dne 16.10.2020 žadatel upravil svoji žádost ve věci, a to snížením navrhovaných emisních limitů jednotlivých ukazatelů znečištění včetně bilance, v souladu se stanoviskem Povodí Moravy, s. p., a doložil vyhodnocení vzorků odpadních vod odebraných na jednotlivých výústích v letech 2019, 2020.

K dispozici jsou následující doklady:

- žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne 04.09.2020 včetně schématu kanalizace;
- doplnění podání ze dne 23.09.2020 – stanovisko Povodí Moravy, s. p. – zn. PM-36997/2020/5203/Ko ze dne 23.09.2020;
- změna žádosti ze dne 16.10.2020 včetně doplnění vzorků odpadních vod za roky 2019, 2020.

Městský úřad Bučovice, OŽP a SÚ oznámil přípisem ze dne 08.10.2020 pod č. j. MUB/OŽP-37653/2020 ves zahájení vodoprávního řízení. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu dobře známy vodohospodářské poměry v předmětné záležitosti a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil na základě ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a současně stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. V této době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na Městském úřadě v Bučovicích, OŽP a SÚ, dveře č. 300, v úřední dny pondělí a středa, případně po telefonické domluvě i v jiném termínu. Dále byla účastníkům řízení dána možnost seznámit se s úplnými podklady pro rozhodnutí viz § 36 odst. 3 správního řádu v další konečné lhůtě 5 dnů, toho účastníci řízení nevyužili.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Vodoprávní úřad přezkoumal rozsah nakládání s vodami předložený žadatelem. Vypouštění odpadních vod v obci Nemochovice je zajišťováno dle jednotné stokové sítě, odpadní vody jsou zředovány balastními vodami. Celkem je na jednotnou veřejnou kanalizační síť v obci Nemochovice napojeno 285 obyvatel, kteří jsou napojeni na kanalizaci přes septiky, průmysl v obci není. Emisní limity stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí odpovídají skutečnostem a podkladům, které vodoprávní úřad přezkoumal a týkají se vypouštění odpadních vod s přihlédnutím na kvalitu vody ve vodoteči pod místem vyústění a doloženým rozborům odpadních vod. Měření množství odpadních vod bylo stanoveno přepočtem dle vodného, neboť umístění jednotlivých výústí neumožňuje měření množství odpadních vod cejchovanou nádobou. Vodoprávní úřad využil ustanovení § 38 odst. 14 vodního zákona a stanovil v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech na dobu nezbytně nutnou, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod.
- b) V letošním roce nabylo právní moci vodoprávní povolení na výstavbu mechanicko-biologické čov Nemochovice (kapacita 440 EO) a splaškové stokové sítě, které vydal MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ pod č. j. MUB/OŽP-63826/2019 ves ze dne 02.01.2020, s nabytím právní moci ke dni 05.02.2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.12.2023. Proto vodoprávní úřad Bučovice omezil platnost povolení k nakládání s vodami na dobu do zprovoznění obecní ČOV Nemochovice, nejdéle však do 31.12.2025.

- c) K vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových bylo vydáno stanovisko správce povodí a správce dotčeného vodního Povodí Moravy, s. p. – zn. PM-36997/2020/5203/Ko ze dne 23.09.2020, ze kterého vyplývá, že: „Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedeným platnými dokumenty a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru DYJ 0680“.
- d) Účastníci řízení stanovení v souladu s ust. § 27 odst. 1 správního řádu – žadatel a vlastník kanalizace – Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
Účastníci řízení stanovení v souladu s ust. § 27 odst. 2 správního řádu – správce dotčeného vodního toku – Povodí Moravy, s. p., a obec Nemochovice.

Vodoprávní úřad posoudil rozsah dotčených práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských poměrů. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl vodoprávní úřad Bučovice, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno za předpokladu, že podmínky tohoto rozhodnutí budou žadatelem plněny.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu v Bučovicích, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MÚ Bučovice, Obor životního prostředí a stavebního úřadu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Miloslav Babyrád v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Věra Veselá

Rozdělovník

Spis OŽP-10870/2020-ves

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 68201 Vyškov 1

Obec Nemochovice, Nemochovice č. p. 132, 683 33 Nesovice

